



ПАНЧЕВО

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА»
ПАНЧЕВО, Ослобођења 15,
Тел/Факс 013-345-377; тел-факс 013-319-477
e-mail адреса: office@vodovodpa.rs
текући рачун: 160-10370-06

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

Број: 974/1

Панчево, 14.02.2022.год.

„КУТКО“ Д.О.О.
Ул. Војводе Радомира Путника бр. 27/1
Панчево

ПРЕДМЕТ: Техничка информација о постојању подземних противпожарних хидраната

На основу вашег захетва од 09.02.2022. године, (заведен у ЈКП " Водовод и канализација " под бројем Д – 974 од 10.02.2022. године) који се односи на издавање ТЕХНИЧКЕ информације о постојању спољних противпожарних хидраната у ул.Светозара Милетића бр.16 због израде Главног пројекта заштите од пожара за вишепородични стамбени објект на (кат. парц. бр. 3993 К.О. Панчево) , извештавамо вас следеће:

ПРИТИСАК У ГРАДСКОЈ ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СТАНДАРДНИМ УСЛОВИМА РАДА ЈЕ 2.5 бара.


У прилогу дописа достављамо Вам ситуацију са положајем постојећих хидраната на градској водоводној мрежи.

Рок важности техничке информације: 1 година
--


Са поштовањем,

ВД ДИРЕКТОР


Александар Радуловић дипл.инж.грађ.



СИТУАЦИОНИ ПЛАН

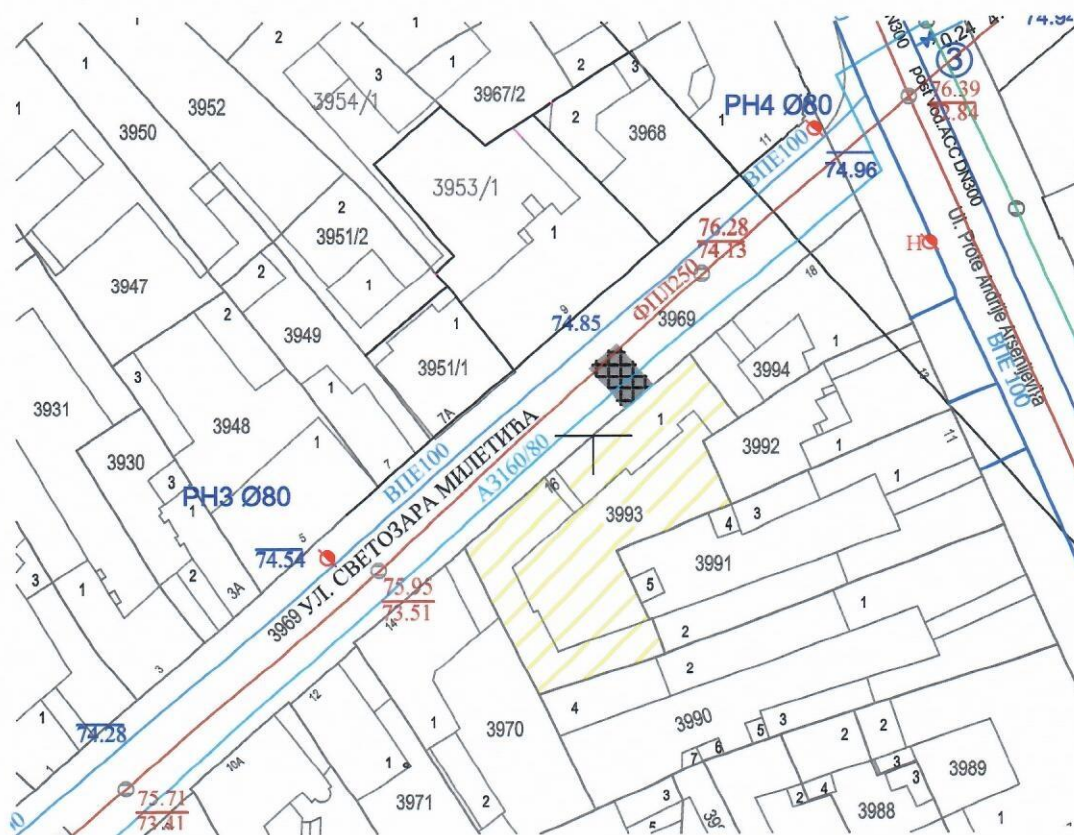

Размера	1:1000
К.О.	Панчево
Датум	14.02.2022.
Обрадила	З.Банђур, инж.геод.