

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Трг краља Петра I бр. 2 – 4
БРОЈ: 001555382 2025 08725 004 006 380 001
Панчево 07.07.2025.

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО ПРАЋЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА ЗА
ЈУН 2025. ГОДИНЕ**

Систем за континуално праћење аерозагађења обухвата три мерне станице у Панчеву: Цара Душана, Ватрогасни дом и Војловица и четврто Старчево у Старчеву, са центром за праћење у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.
У извештају је за сваку мерну станицу дат табеларни преглед података и хистограми средњих 24-часовних концентрација.

мерна станица Цара Душана

Сумпор диоксид (SO_2) - без прекорачења ГВ (24ч) и ГВ (1ч)
ГВ (24ч) = $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ГВ (1ч) = $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $6.64 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 05.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $67.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 05.06.2025.

Угљенмоноксид (CO)- без прекорачења ГВ (24ч), ГВ (8ч)
ГВ (24ч) = $5 \text{ mg}/\text{m}^3$; ГВ (8ч) = $10 \text{ mg}/\text{m}^3$;
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $0.6 \text{ mg}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $0.82 \text{ mg}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $2.21 \text{ mg}/\text{m}^3$ измерена 23.06.2025.

Приземни озон (O_3) – **5 прекорачења** ЦВ¹ (8ч)
ГВ (8ч) = $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $63.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $87.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 07.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.
05.06. $127.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (11-19)ч
07.06. $128.75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (12-19)ч
23.06. $123 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (11-18)ч
25.06. $134.75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (12-19)ч
26.06. $120.55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (9-16)ч

Азот диоксид (NO_2) – без прекорачења за ГВ (24ч); без прекорачења за ГВ (1ч)
ГВ (24ч) = ГВ (24ч) = $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
ГВ (1ч) = ГВ (1ч) = $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $29.66 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $57.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $126 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Бензен (В) -

ГВ(1г) = $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и ТВ= $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ на годишњем нивоу
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $0.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $1.92 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 23.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $8.11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 23.06.2025.

Толуен (Т) - без прекорачења ГВ (7 дана)

ГВ (7 дана) = $0.26 \text{ mg}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $3.97 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $8.85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $25.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 29.06.2025.

р-Ксилен (Х)*

Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $0.51 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $2.35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 04.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $11.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 03.06.2025.

о-Ксилен (Х)*

Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $0.53 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $2.17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 04.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $14.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

мерна станица Ватрогасни дом

Азот диоксид (NO_2) – нема прекорачења за ГВ (24ч); нема прекорачења за ГВ (1ч)

ГВ (24ч) = ТВ (24ч) = $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
ГВ (1ч) = ТВ (1ч) = $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $12.97 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $22.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 02.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $67.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 27.06.2025.

Бензен (В) -

ГВ(1г) = $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и ТВ= $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ на годишњем нивоу
Апарат на сервису.

Толуен (Т) - без прекорачења ГВ (7 дана)

ГВ (7 дана) = $0.26 \text{ mg}/\text{m}^3$
Апарат на сервису.

Ксилен (Х)*
Апарат на сервису.

Суспендоване честице (PM10) – без прекорачења ГВ (24ч) и ТВ (24ч)
ГВ (24ч) = $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ТВ (24ч) = $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $26.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $39.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 01.06.2025.

Суспендоване честице (PM2.5) -
ГВ(1г) = $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ТВ(1г) = $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $11.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $19.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $70.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 03.06.2025.

Суспендоване честице (PM1)* -
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $8.96 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $15.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 07.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $57.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 03.06.2025.

мерна станица Војловица

Сумпор диоксид (SO₂) - без прекорачења ГВ (24ч) и ГВ (1ч)
ГВ (24ч) = $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ГВ (1ч) = $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $4.33 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $11.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 05.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $48.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Суспендоване честице (PM10) – без прекорачења ГВ (24ч) и ТВ (24ч)
ГВ (24ч) = $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ТВ (24ч) = $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $20.49 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $72.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 08.06.2025.

Суспендоване честице (PM2.5) -
ГВ(1г) = $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ТВ(1г) = $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $10.69 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Максимална 24-часовна концентрација $18.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $38.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.

Бензен (В) -
ГВ(1г) = $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ и ТВ= $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ на годишњем нивоу
Укупан број (24 ч.) мерења 30
Средња месечна концентрација $1.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $3.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.
Максимална 1-часовна концентрација $13.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 01.06.2025.

Толуен (Т) - без прекорачења ГВ (7 дана)

ГВ (7 дана) = $0,26 \text{ mg}/\text{m}^3$

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $2.77 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $8.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $28.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Ксилен (Х)*

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $2.48 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $9.53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $30.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Азот диоксид (NO_2) - без прекорачења за ГВ (1ч)

ГВ (24ч) = ГВ (24ч) = $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

ГВ (1ч) = ГВ (1ч) = $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $19.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $31.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 05.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $71.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.06.2025.

Амонијак (NH_3) - без прекорачења за ГВ (1ч)

ГВ (24ч) = ГВ (24ч) = $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

ГВ (3ч) = $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $3.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $4.88 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 26.6.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $7.84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 05.06.2025.

мерна станица Старчево

Сумпор диоксид (SO_2) - без прекорачења ГВ (24ч) и ГВ (1ч)

ГВ (24ч) = $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$; ГВ (1ч) = $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација $10.64 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $83.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ измерена 25.06.2025.

Угљенмоноксид (CO) - без прекорачења ГВ (24ч), ГВ (8ч)

ГВ (24ч) = $5 \text{ mg}/\text{m}^3$; ГВ (8ч) = $10 \text{ mg}/\text{m}^3$;

Укупан број (24 ч.) мерења 29

Средња месечна концентрација $0.45 \text{ mg}/\text{m}^3$

Максимална 24-часовна концентрација $0.71 \text{ mg}/\text{m}^3$ измерена 23.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација $1.96 \text{ mg}/\text{m}^3$ измерена 23.06.2025.

Азот диоксид (NO_2) - без прекорачења за ГВ (1ч)

ГВ (24ч) = ГВ (24ч) = $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

ГВ (1ч) = ГВ (1ч) = $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Укупан број (24 ч.) мерења 30

Средња месечна концентрација 15.9 mg/m^3

Максимална 24-часовна концентрација 26.2 mg/m^3 измерена 26.06.2025.

Максимална 1-часовна концентрација 87.9 mg/m^3 измерена 05.06.2025.

ГВ - гранична вредност прописана "Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха" ("Сл.гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

ТВ - толерантна вредност прописана "Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха" ("Сл.гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

- за сумпордиоксид ГВ (1г) = $50\mu\text{g/m}^3$, ГВ(24ч) се не сме прекорачити више од 3 пута у једној календарској години, а ГВ(1ч) не сме се прекорачити више од 24 пута у једној кал. години

- за угљен моноксид ГВ (1г) = 3mg/m^3

1 - за приземни озон је прописана Уредбом ЦВ (максимална дневна осмочасовна средња вредност) која износи $120.0\mu\text{g/m}^3$ и не сме се прекорачити у више од 25 дана по календарској години у току три године мерења.

- за азот диоксид ГВ(1ч) се не сме прекорачити више од 18 пута годишње, ГВ(1г) = $40\mu\text{g/m}^3$, ТВ(1г) = $44\mu\text{g/m}^3$

- за РМ10 ГВ (1г) = $40\mu\text{g/m}^3$, ГВ(24ч) се не сме прекорачити више од 35 пута у једној кал. години

- за РМ2.5 ГВ (1г) = $25\mu\text{g/m}^3$, толерантна вредност ТВ за 2019. годину износи $25\mu\text{g/m}^3$

- за бензен прописана гранична вредност ГВ која износи $5 \mu\text{g/m}^3$ на годишњем нивоу, толерантна вредност ТВ за 2022. годину износи $5 \mu\text{g/m}^3$

*ГВ није прописана "Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха" ("Сл.гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Месечни извештаји Система за континуално праћење аерозагађења презентују се на интернет адреси www.pancevo.rs

Секретар

Зденка Миљковић

ГРАФИЧКИ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

Vreme	SO2 (µg.m-3)	CO (mg.m-3)	O3 (µg.m-3)	NO2 (µg.m-3)	NOX (µg.m-3)	NO (µg.m-3)	Benzen (µg.m-3)	Toluene (µg.m-3)	p-Xylene (µg.m-3)	o-Xylene (µg.m-3)
2025-06-01	5,35	0,47	60,8	23,5	29,9	4,17	1,13	4,72	0,58	0,51
2025-06-02	10,3	0,48	59,3	26,7	34,7	5,24	1,1	4,53	1,19	1,2
2025-06-03	6,03	0,56	51,3	27,4	40,6	8,61	0,94	4,94	1,82	1,14
2025-06-04	6,62	0,63	52,2	34,6	59,9	16,5	1,51	7,56	2,35	2,17
2025-06-05	21	0,64	67,7	36,7	49,2	8,2	1,05	5,5	1,16	1,07
2025-06-06	7,27	0,57	70,6	27,1	34,2	4,65	1,44	4,53	0,6	0,55
2025-06-07	18,6	0,55	87,2	23,2	28,8	3,62	0,75	3,5	0,29	0,27
2025-06-08	6,62	0,52	66,7	15,9	22	4,01	0,54	2,73	0,22	0,2
2025-06-09	4,44	0,52	56,8	22,3	39,4	11,1	0,57	1,86	0,13	0,05
2025-06-10	4,5	0,51	57,8	20,4	32,2	7,75	0,54	1,72	0,14	0,03
2025-06-11	5,86	0,61	66,2	24,9	35,1	6,75	0,73	2,41	0,19	0,13
2025-06-12	4,36	0,56	74,2	29,7	43,9	9,2	0,61	2,2	0,17	0,09
2025-06-13	4,4	0,58	74,2	28,5	41,7	8,59	0,69	2,39	0,19	0,08
2025-06-14	4,19	0,52	69,1	22,9	33,7	7,08	0,55	2,13	0,17	0,07
2025-06-15	4,3	0,6	68,9	25,4	36,3	7,12	0,66	3,32	0,38	0,36
2025-06-16	5,26	0,7	57	39,2	57,7	12,1	1,52	6,56	0,88	0,94
2025-06-17	4,67	0,62	55,9	19,3	30,5	7,61	0,47	1,78	0,14	0,05
2025-06-18	4,64	0,66	51,9	29,1	44,7	10,2	0,55	2,58	0,25	0,18
2025-06-19	4,56	0,65	64,2	30,6	42	7,44	0,59	3,04	0,18	0,22
2025-06-20	4,41	0,59	66,8	30,4	45,8	10,1	0,72	2,88	0,22	0,41
2025-06-21	4,2	0,55	63,1	27,5	41,4	9,02	0,78	2,37	0,19	0,14
2025-06-22	4,28	0,56	67,2	25,1	32,2	4,63	0,79	2,76	0,23	0,25
2025-06-23	8,36	0,78	73,2	38,2	45,7	4,91	1,92	5,89	0,62	0,72
2025-06-24	4,93	0,67	54,1	41,7	58,3	10,8	1,65	5,98	0,68	0,94
2025-06-25	12	0,74	67,9	48,9	67,6	12,2	1,5	7,46	0,89	1,7
2025-06-26	8,43	0,82	62	57,6	94,3	23,9	1,55	8,85	0,93	1,56
2025-06-27	5,56	0,66	52,3	34,9	50,5	10,1	0,9	5,16	0,12	0,56
2025-06-28	4,6	0,56	60,7	22,1	32,5	6,79	0,36	1,78	0,05	0,06
2025-06-29	4,45	0,56	57,6	21,7	29,2	4,85	0,42	5,2	0,16	0,09
2025-06-30	4,69	0,61	58,4	33,8	50	10,6	0,53	2,67	0,16	0,13
Minimum	4,19	0,47	51,3	15,9	22	3,62	0,36	1,72	0,05	0,03
Vreme min	2025-06-14	2025-06-01	2025-06-03	2025-06-08	2025-06-08	2025-06-07	2025-06-28	2025-06-10	2025-06-28	2025-06-10
Medijana	4,81	0,59	62,55	27,45	41	7,98	0,74	3,18	0,23	0,26
Prosek	6,63	0,6	63,18	29,64	42,8	8,59	0,9	3,97	0,51	0,53
Percentile 98	19,61	0,8	79,66	52,55	78,81	19,61	1,76	8,1	2,04	1,9
Percentile 50	4,81	0,59	62,55	27,45	41	7,98	0,74	3,18	0,23	0,26
Maksimum	21	0,82	87,2	57,6	94,3	23,9	1,92	8,85	2,35	2,17
Vreme max	2025-06-05	2025-06-26	2025-06-07	2025-06-26	2025-06-26	2025-06-26	2025-06-23	2025-06-26	2025-06-04	2025-06-04
Raspoloživost %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Stanica: Pančevo Vatrogasni dom RS4015A
 Izveštaj za period: 2025-06-01 00:00-2025-06-30 23:59
 AOP podaci

Vreme	PM10 (µg.m-3)	PM2.5 (µg.m-3)	PM1 (µg.m-3)	Benzen (µg.m-3)	Toluene (µg.m-3)	mp-Xylene (µg.m-3)	NO2 (µg.m-3)	NOX (µg.m-3)	NO (µg.m-3)
2025-06-01	28,4	14,8	11				19,2	31,3	7,86
2025-06-02	29,9	15,8	13				22,1	31,9	6,42
2025-06-03	30,9	16,1	12,4				19,7	28,3	5,58
2025-06-04	30,3	14,7	10,8				19,4	28,1	5,69
2025-06-05	36,3	17,2	13,2				20,9	29	5,35
2025-06-06	30,8	16,7	13,6				16,1	22,2	3,96
2025-06-07	33,3	18,8	15,6				14	19	3,29
2025-06-08	36,4	15,8	11,1				11	16,2	3,39
2025-06-09	17,9	10,4	8,91				6,77	11,1	2,81
2025-06-10	21,3	10,6	8,52				9,82	14,7	3,2
2025-06-11	23,9	12,4	10,3				10,6	15,1	2,94
2025-06-12	17,5	7,69	6,06				7,72	11,5	2,46
2025-06-13	19,1	7,71	5,88				8,81	12,6	2,46
2025-06-14	17,9	5,86	3,99				8,27	12	2,4
2025-06-15	18,2	8,82	7,16				9,93	14,4	2,93
2025-06-16	30,4	12	9				17,9	24,3	4,23
2025-06-17	14	5,53	4,03				5,06	8,48	2,23
2025-06-18	20,9	10,3	8,25				7,34	10,7	2,21
2025-06-19	26,3	12,8	10,2				9,89	13,8	2,52
2025-06-20	28	10,5	7,72				7,03	10,3	2,15
2025-06-21	21,4	6,91	4,48				5,93	8,83	1,89
2025-06-22	18,6	7,04	4,95				8,44	11,7	2,11
2025-06-23	38,9	14,2	10,4				21,9	27,6	3,68
2025-06-24	31,8	13,1	9,35				15,6	21,2	3,69
2025-06-25	38,3	12,5	8,56				21,9	31,4	6,19
2025-06-26	39,4	19,6	15,6				21,3	28,2	4,47
2025-06-27	29,1	11,7	7,82				15,6	21,3	3,72
2025-06-28	15,5	6,32	4,57				7,14	10,3	2,08
2025-06-29	19	6,92	4,74				9,4	12,8	2,23
2025-06-30	28,7	11	7,79				9,43	12,9	2,26
Minimum	14	5,53	3,99	0	0	0	5,06	8,48	1,89
Vreme min	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-14	#N/A	#N/A	#N/A	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-21
Medijana	28,2	11,85	8,74				10,27	14,9	3,07
Prosek	26,41	11,79	8,97				12,94	18,37	3,55
Percentile 98	39,11	19,14	15,6				21,98	31,61	7,02
Percentile 50	28,2	11,85	8,74				10,27	14,9	3,07
Maksimum	39,4	19,6	15,6	0	0	0	22,1	31,9	7,86
Vreme max	2025-06-26	2025-06-26	2025-06-07	#N/A	#N/A	#N/A	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-01
Raspoloživost %	100	100	100	0	0	0	100	100	100

www.pancevo.rs

AOP podaci

Vreme	SO2 (µg.m-3)	PM10 (µg.m-3)	PM2.5 (µg.m-3)	Benzen (µg.m-3)	Toluene (µg.m-3)	mp-Xylene (µg.m-3)	NO2 (µg.m-3)	NOX (µg.m-3)	NO (µg.m-3)	NH3 (µg.m-3)
2025-06-01	3,2	14,1	9,5	3,09	5,86	4,59	20,8	57,7	24	3,59
2025-06-02	4,46	18,6	11,1	1,53	3,71	5,06	21,3	61,1	26	3,68
2025-06-03	3,39	20,6	12,6	1,36	4,58	4,32	20	63,2	28,2	4,02
2025-06-04	3,49	22,9	12,7	1,74	4,2	4,8	24,4	71,3	30,6	4,34
2025-06-05	11,7	26,2	15,1	1,69	5,07	5,13	31,4	86,2	35,7	4,68
2025-06-06	4,5	24,3	15,4	1,41	3,13	2,69	24,7	63,9	25,5	4,49
2025-06-07	9,81	27,1	16,5	1,56	3,53	2,13	29,2	68,9	25,9	4,42
2025-06-08	4,42	28,1	14,7	0,58	1,91	1,78	23	65,7	27,9	4,19
2025-06-09	2,41	18,3	11,6	0,47	0,61	0,22	8	17	5,84	2,69
2025-06-10	2,81	17,2	10,2	0,4	0,84	0,9	13,9	32,7	12,3	2,89
2025-06-11	3,4	20,1	12,2	1,82	3,79	1,56	21	54,5	21,9	3,22
2025-06-12	2,71	16,6	8,13	0,38	1,17	0,73	14,3	26,7	8,09	2,97
2025-06-13	2,96	17,1	7,72	0,43	1,03	0,55	12,7	23	6,75	2,76
2025-06-14	2,96	13,6	5,49	0,34	1,12	0,81	10,4	20,7	6,75	2,67
2025-06-15	3,1	14,3	8,43	0,42	1,12	0,92	16,4	32,2	10,3	3,16
2025-06-16	3,4	21,3	10,8	2,12	4,84	4,26	22,4	42,9	13,4	3,31
2025-06-17	3,07	10,3	5,15	0,26	0,41	0,12	13	31,2	11,9	3,13
2025-06-18	3,25	17	10,3	0,33	0,77	0,49	22,1	51,9	19,5	3,36
2025-06-19	3,46	23,5	13,1	0,65	1,7	1,58	27,9	64,7	24	3,54
2025-06-20	3,16	26,9	10,4	0,48	0,86	0,7	11,9	23,2	7,39	2,35
2025-06-21	2,92	20,5	8,05	0,54	1,07	0,74	11	20,2	6,02	2,17
2025-06-22	3,32	17,3	9,09	0,7	1,35	1,23	17,8	33,7	10,4	2,36
2025-06-23	5,28	22	9,6	1,97	5,41	4,24	26	58,3	21	2,77
2025-06-24	3,76	23,7	10,1	1,08	3,01	3,14	21,4	45,4	15,6	3
2025-06-25	11,7	26,5	12	3,14	8,14	9,53	24,5	51,7	17,8	3,86
2025-06-26	7,18	35	18,4	2,52	7,51	7,86	27,2	52,5	16,5	4,88
2025-06-27	3,77	22,8	11,7	1,17	3,6	3,12	18,3	48,5	19,8	4,12
2025-06-28	3,36	14,2	6,26	0,21	0,74	0,32	13,7	32,9	12,6	3,26
2025-06-29	3,33	15,8	6,95	0,26	1,06	0,49	16,8	37,9	13,8	2,99
2025-06-30	3,48	18,9	7,28	0,35	0,86	0,38	22	52,2	19,7	3,16
Minimum	2,41	10,3	5,15	0,21	0,41	0,12	8	17	5,84	2,17
Vreme min	2025-06-09	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-28	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-21
Medijana	3,4	20,3	10,35	0,68	1,81	1,57	20,9	50,1	17,15	3,24
Prosek	4,33	20,49	10,69	1,1	2,77	2,48	19,58	46,4	17,5	3,4
Percentile 98	11,7	31	17,3	3,11	7,77	8,56	30,12	77,56	32,74	4,76
Percentile 50	3,4	20,3	10,35	0,68	1,81	1,57	20,9	50,1	17,15	3,24
Maksimum	11,7	35	18,4	3,14	8,14	9,53	31,4	86,2	35,7	4,88
Vreme max	2025-06-05	2025-06-26	2025-06-26	2025-06-25	2025-06-25	2025-06-25	2025-06-05	2025-06-05	2025-06-05	2025-06-26
Raspoloživost %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Grad Pančevo-Sekretarijat za zaštitu životne sredine SZZŽS Pa

Pančevo, Trg Kralja Petra I br2-4

013-308784, 013-308884

www.pancevo.rs


Stanica: Pančevo Starčevo RS4012A

Izveštaj za period: 2025-06-01 00:00-2025-06-30 23:59


AOP podaci

Vreme	SO2 (µg.m-3)	PM10 (µg.m-3)	CO (mg.m-3)	NO2 (µg.m-3)	NOX (µg.m-3)	NO (µg.m-3)
2025-06-01	10,9		0,34	15	22,5	4,94
2025-06-02	17,4		0,36	16	23	4,56
2025-06-03	11,4		0,32	17,7	29,4	7,65
2025-06-04	10			21,6	34,9	8,65
2025-06-05	14,7		0,44	23,2	33	6,44
2025-06-06	11		0,4	15,5	23	4,85
2025-06-07	13,5		0,37	15,2	22,6	4,79
2025-06-08	11,6		0,38	14,3	22,7	5,48
2025-06-09	10,1		0,34	12,9	18,3	3,51
2025-06-10	10,2		0,35	16,1	25,4	6,12
2025-06-11	10,5		0,42	13,4	19,9	4,23
2025-06-12	8,62		0,37	16,4	22,5	3,98
2025-06-13	10,7		0,48	18,4	26,6	5,37
2025-06-14	12,1		0,38	16,5	23,2	4,32
2025-06-15	14,5		0,41	18	25,1	4,64
2025-06-16	11,7		0,49	20,4	28,1	5,03
2025-06-17	9,08		0,44	9,24	14	3,08
2025-06-18	7,53		0,48	12,4	17,9	3,59
2025-06-19	4,54		0,49	10,9	15,4	2,89
2025-06-20	11,5		0,49	13,8	18,9	3,27
2025-06-21	9,36		0,48	14,3	20	3,69
2025-06-22	5,38		0,5	15,4	22,5	4,61
2025-06-23	7,91		0,71	17	25	5,23
2025-06-24	6,25		0,55	19,7	29	6,05
2025-06-25	20		0,59	19,6	27,1	4,89
2025-06-26	16,9		0,67	26,2	37,6	7,46
2025-06-27	7,6		0,52	12,8	20,1	4,77
2025-06-28	6,31		0,48	11	15,8	3,1
2025-06-29	12,1		0,48	12,5	18	3,61
2025-06-30	5,28		0,48	11,3	15,7	2,86
Minimum	4,54	0	0,32	9,24	14	2,86
Vreme min	2025-06-19	#N/A	2025-06-03	2025-06-17	2025-06-17	2025-06-30
Medijana	10,6		0,48	15,45	22,65	4,71
Prosek	10,62		0,46	15,89	23,24	4,79
Percentile 98	18,49		0,69	24,46	36,03	8,07
Percentile 50	10,6		0,48	15,45	22,65	4,71
Maksimum	20	0	0,71	26,2	37,6	8,65
Vreme max	2025-06-25	#N/A	2025-06-23	2025-06-26	2025-06-26	2025-06-04
Raspoloživost %	100	0	96,67	100	100	100


Цара Душана - SO₂

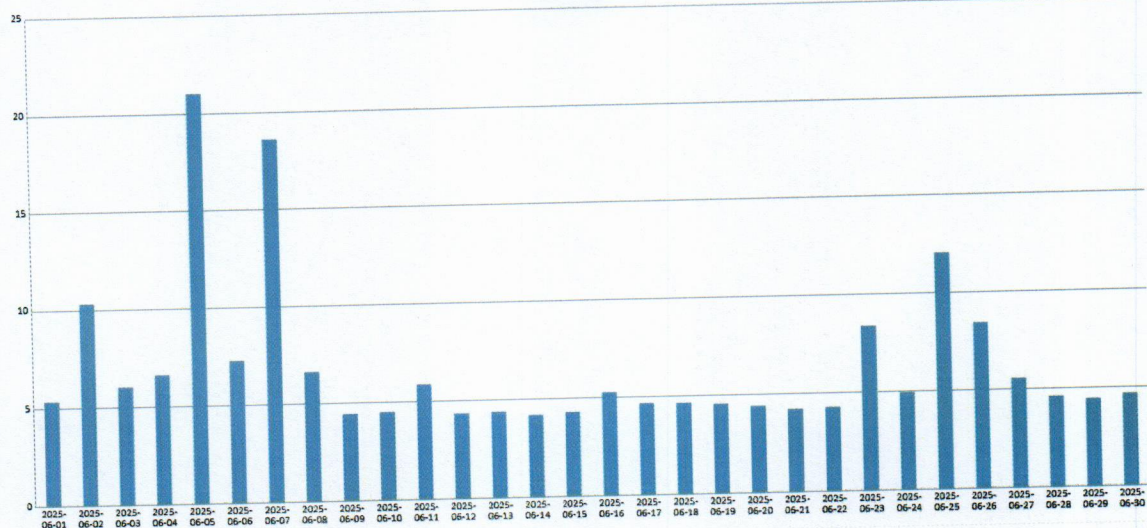


Цара Душана - CO

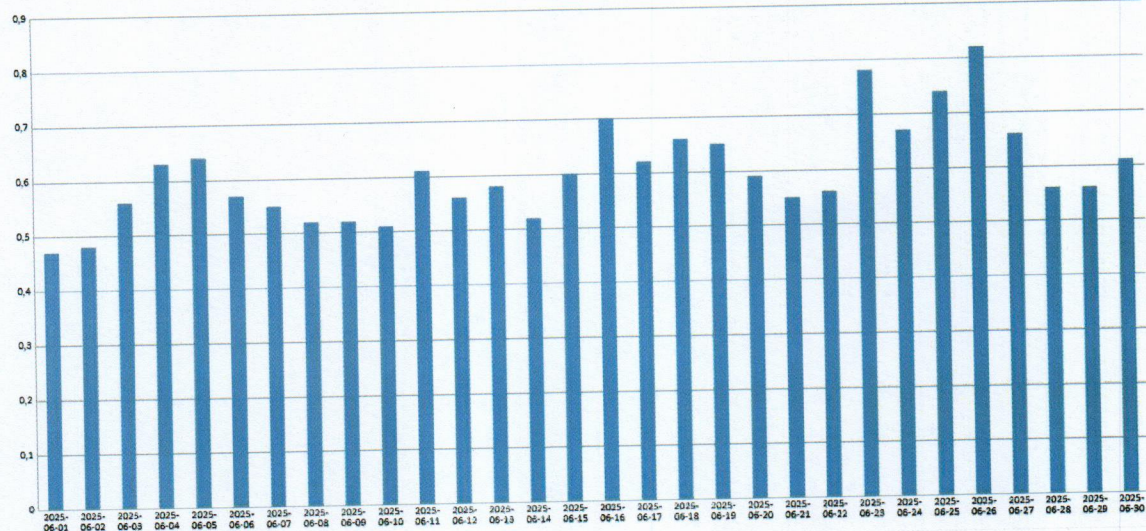


Цара Душана - O₃

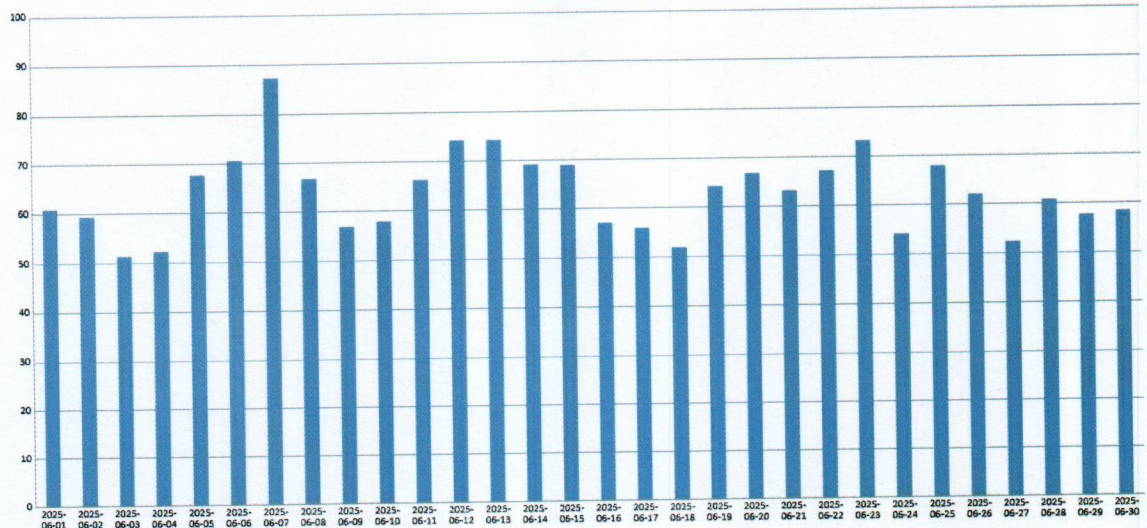


Цара Душана - NO₂

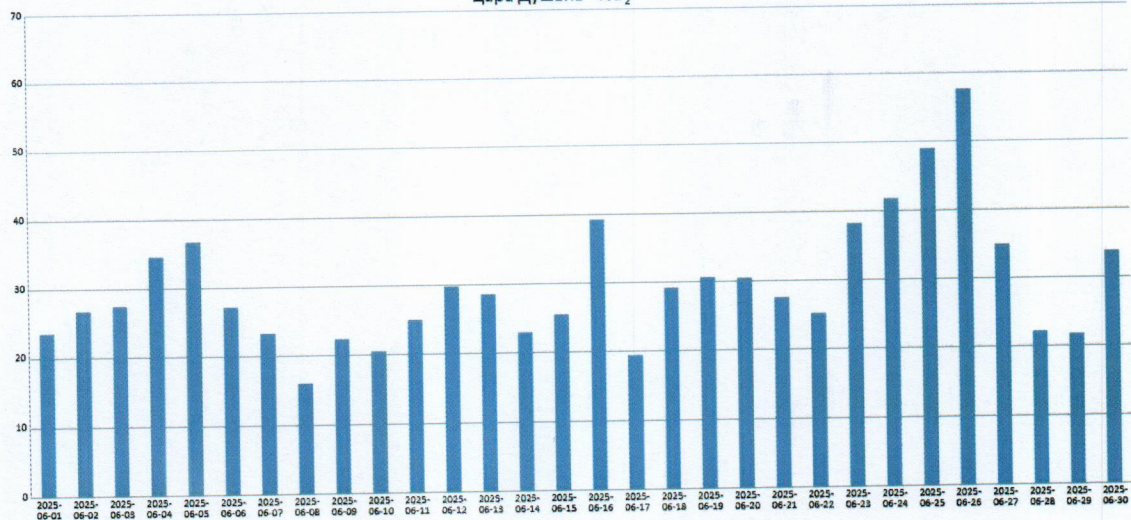


Цара Душана - NOx

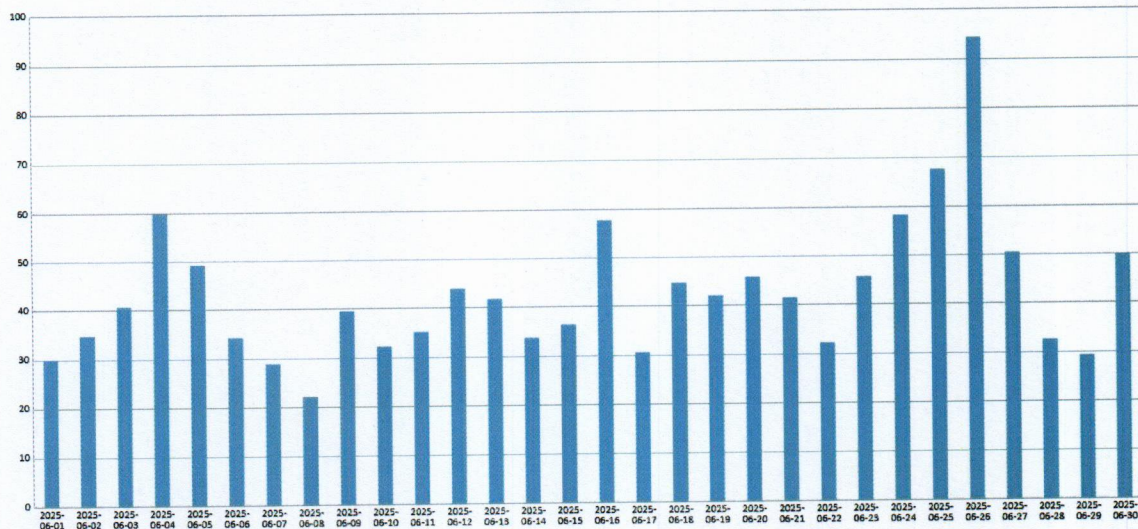


Цара Душана - NO

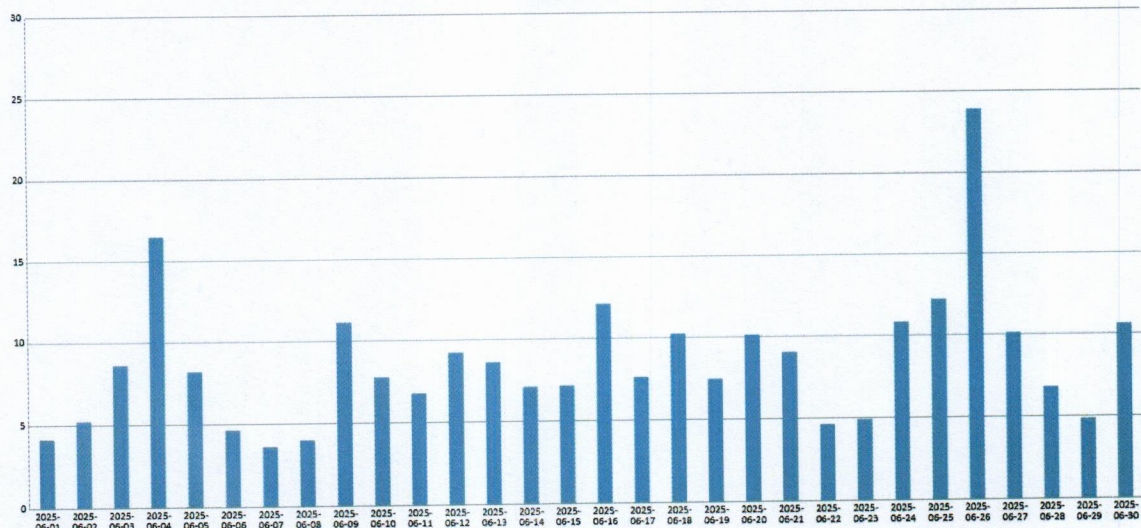


Цара Душана - Бензен

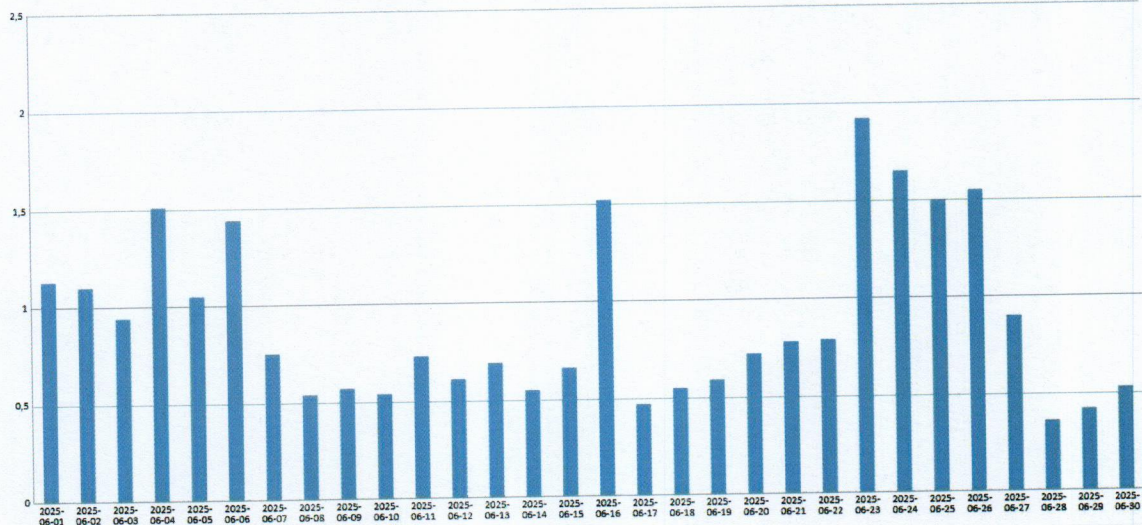


Цара Душана - Толуен

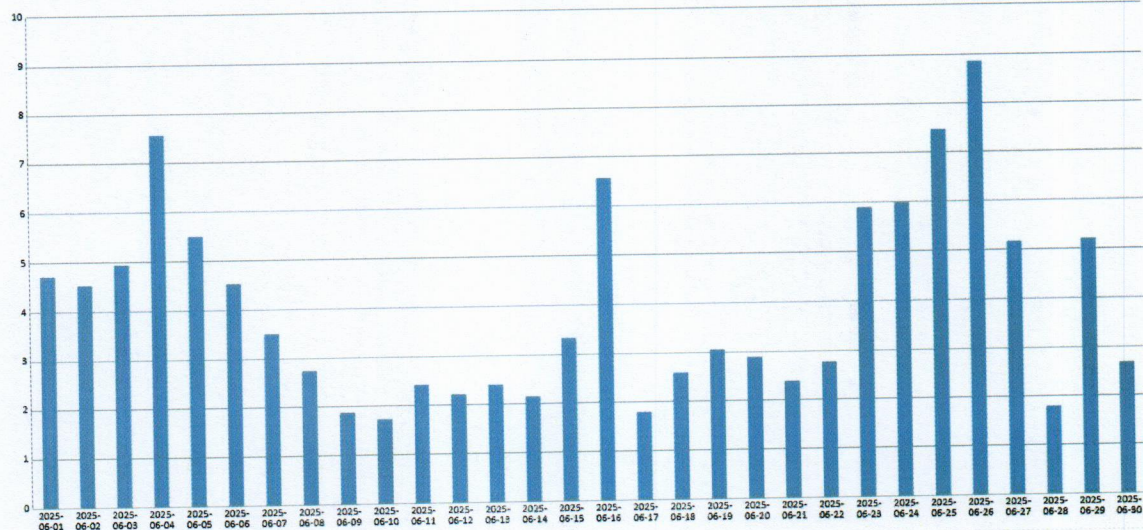


Цара Душана - Ксилен

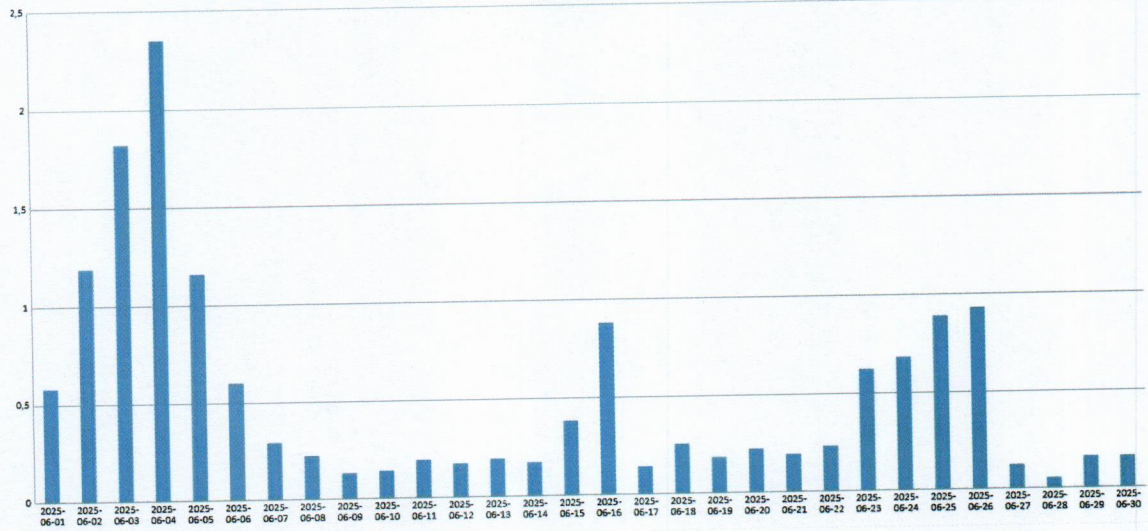


Цара Душана - Ксилен

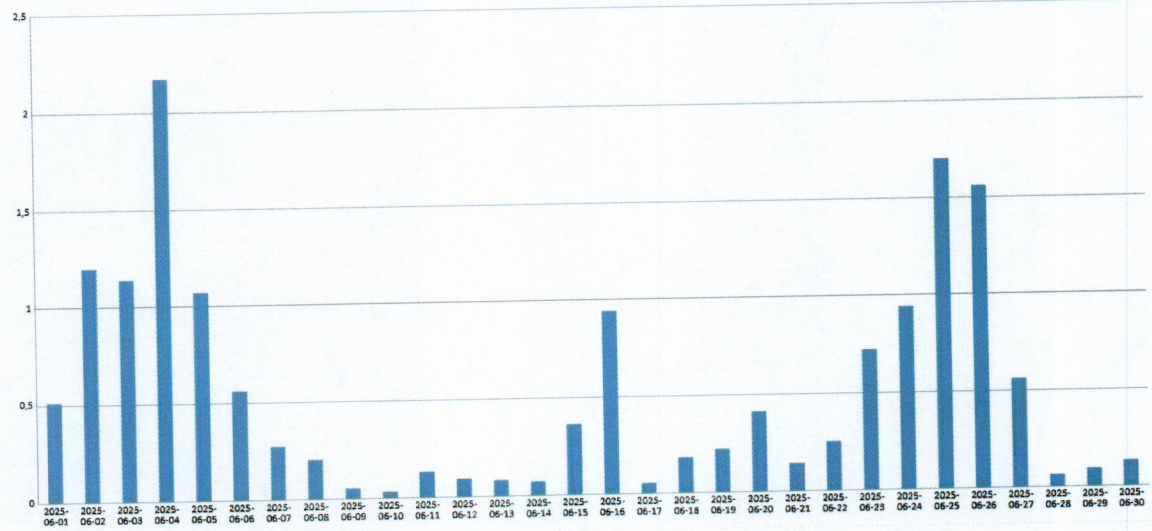


Ватрогасни дом - PM10

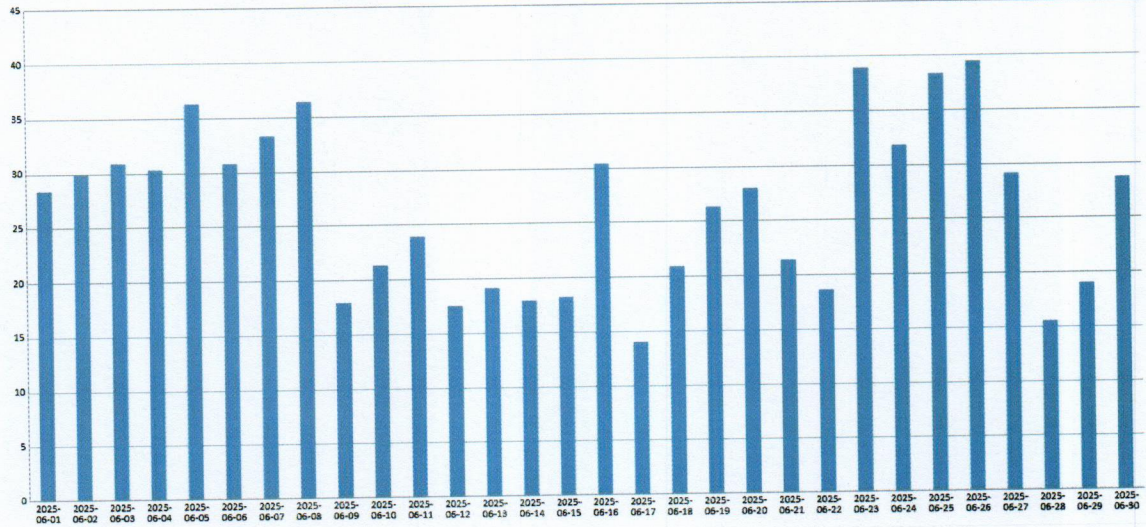


Ватрогасни дом - PM2,5

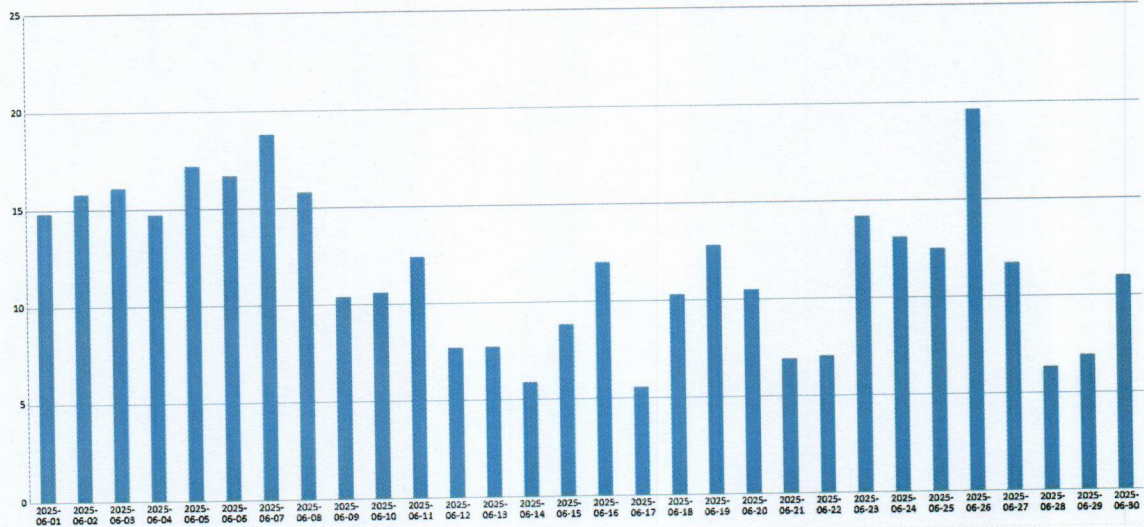


Ватрогасни дом - PM1

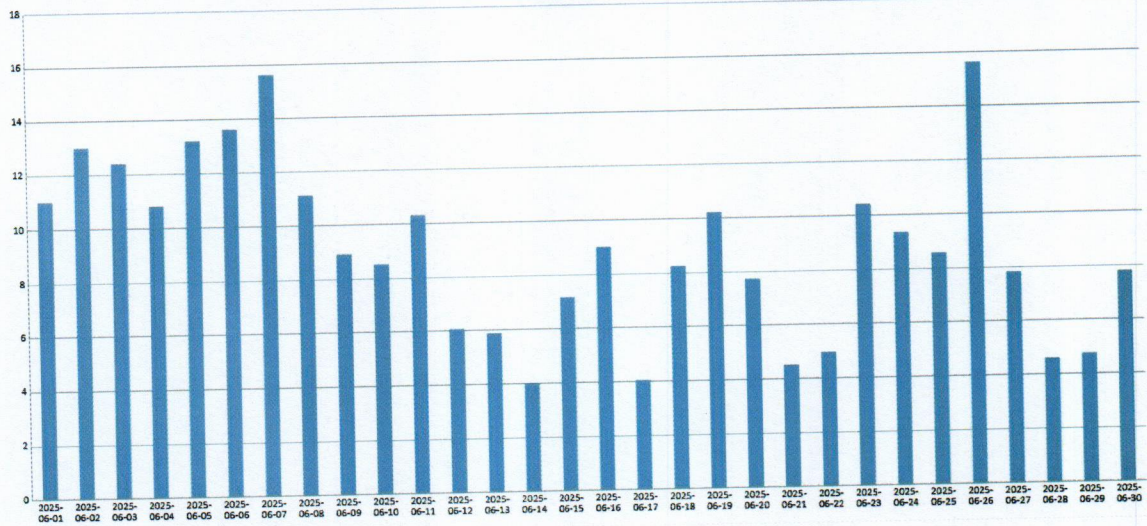


Ватрогасни дом - NO₂

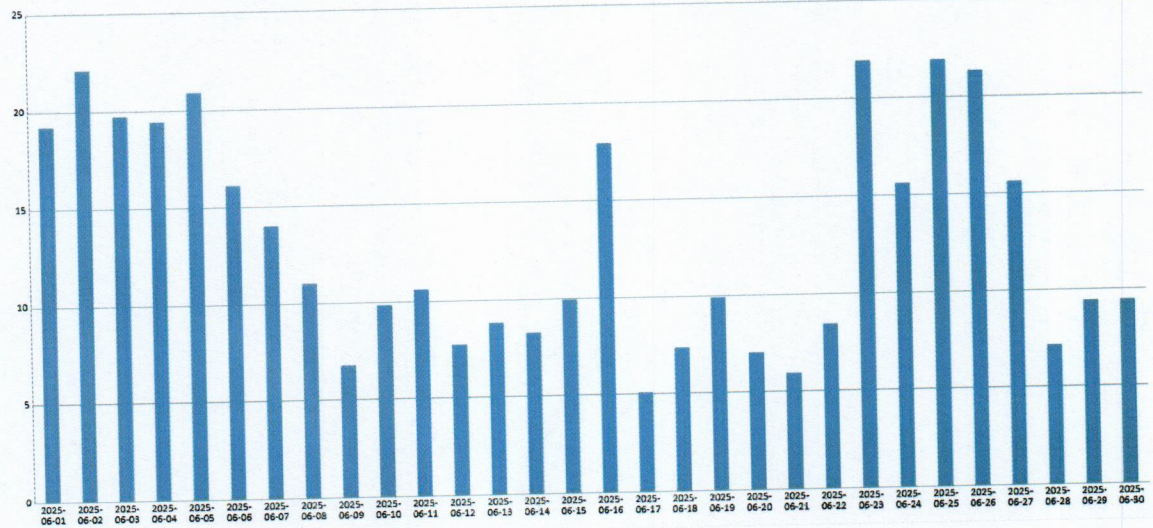


Ватрогасни дом - NOx

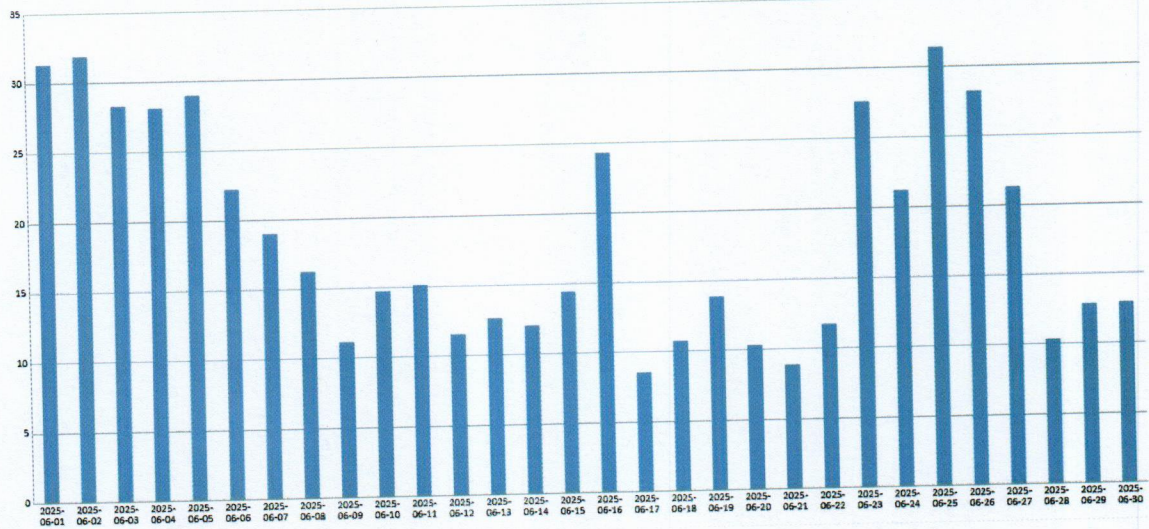


Ватрогасни дом - NO

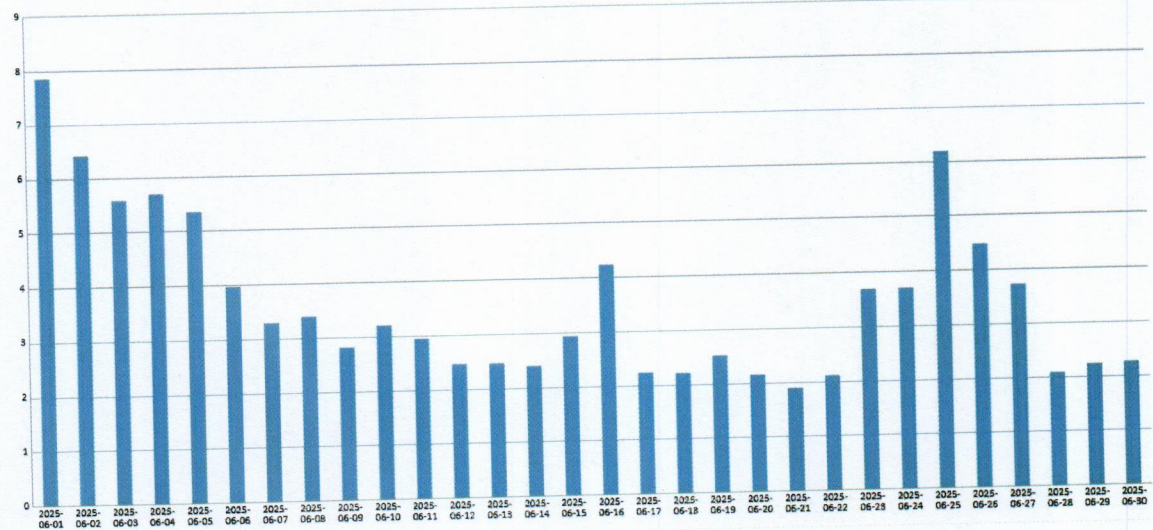


Војловица - SO₂

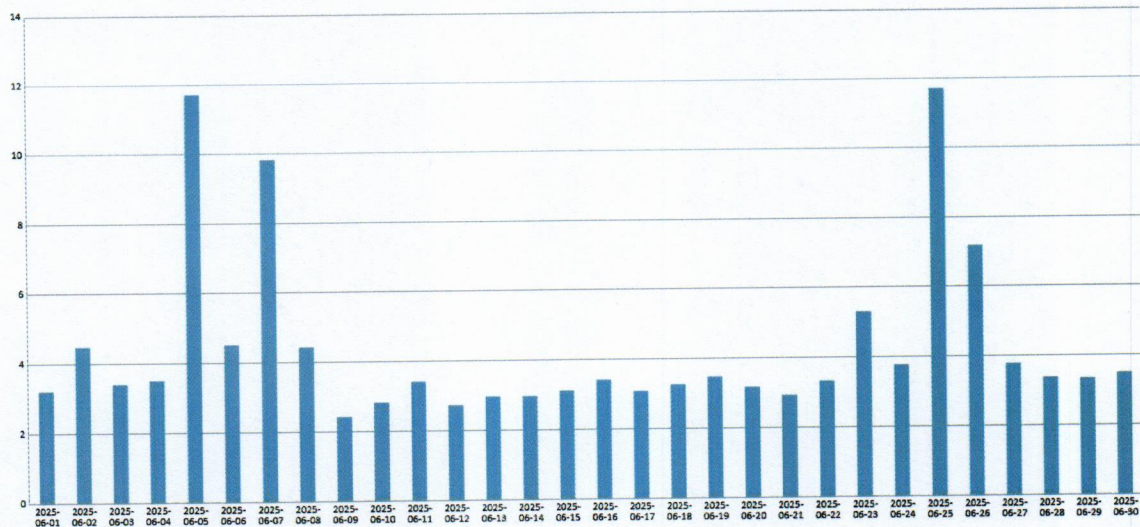


Војловица - PM10

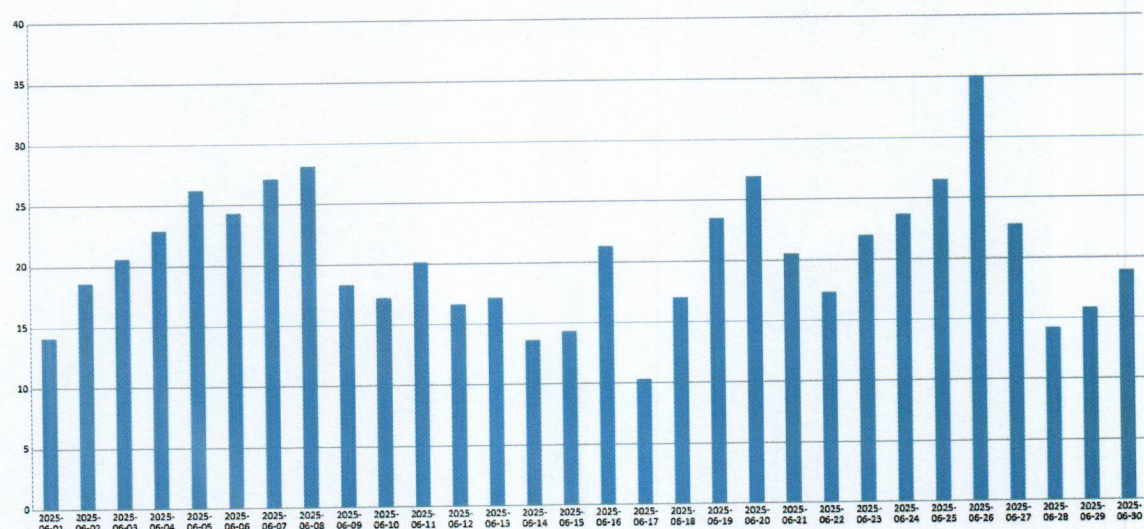


Војловица - PM2,5

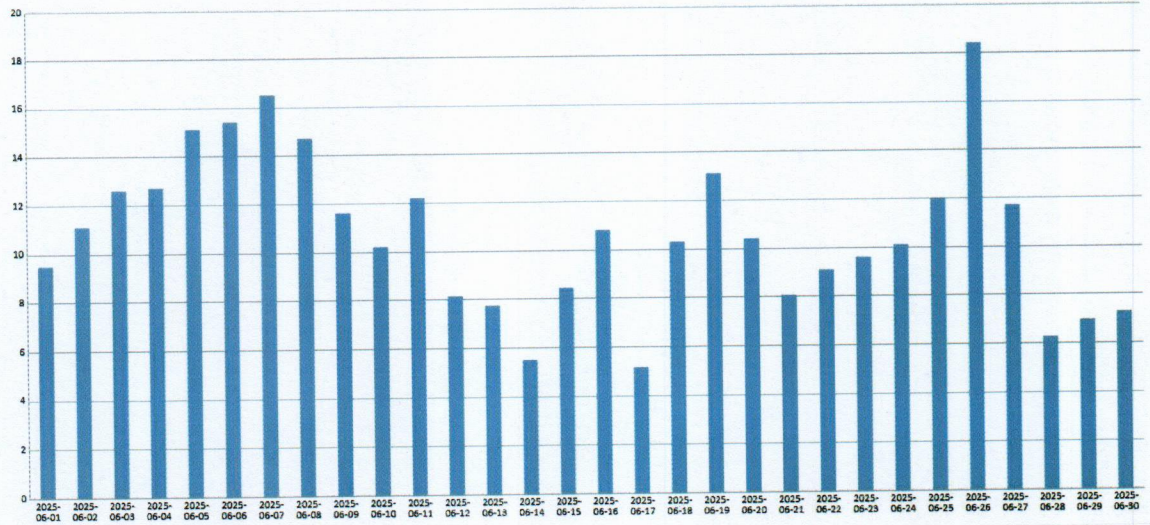


Војловица - Бензен

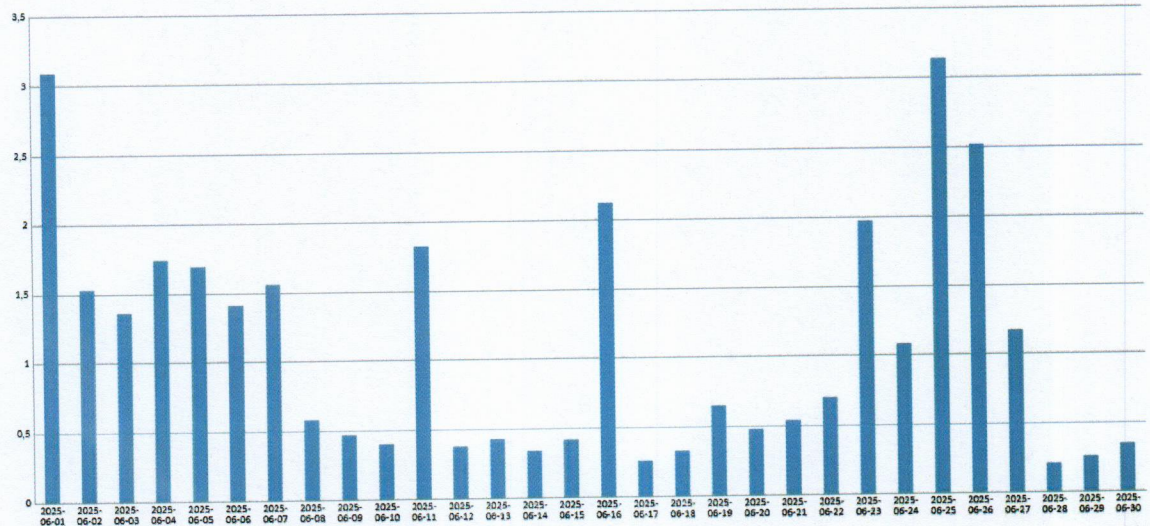


Војловица - Толуен

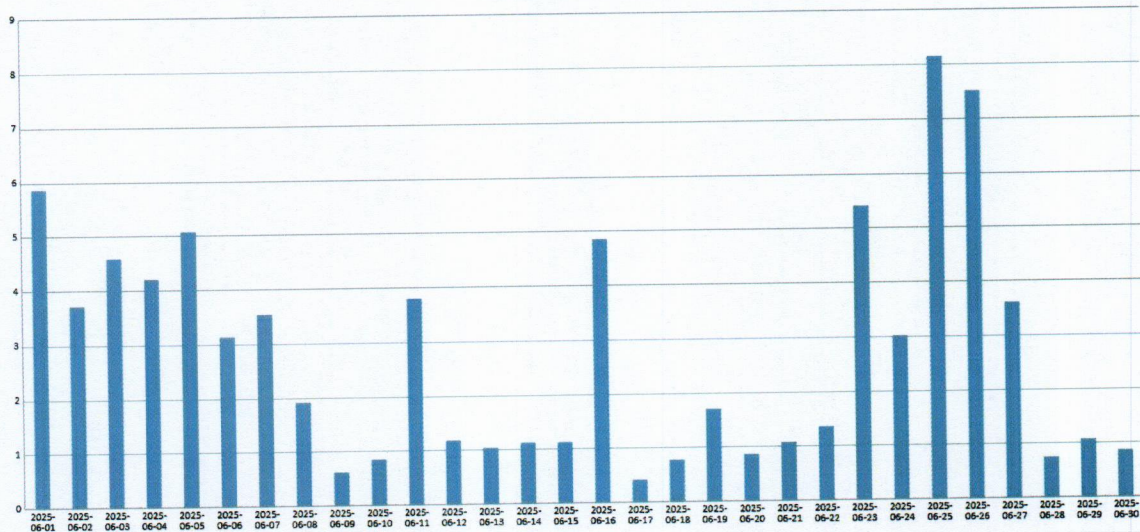


Војловица - Ксилен

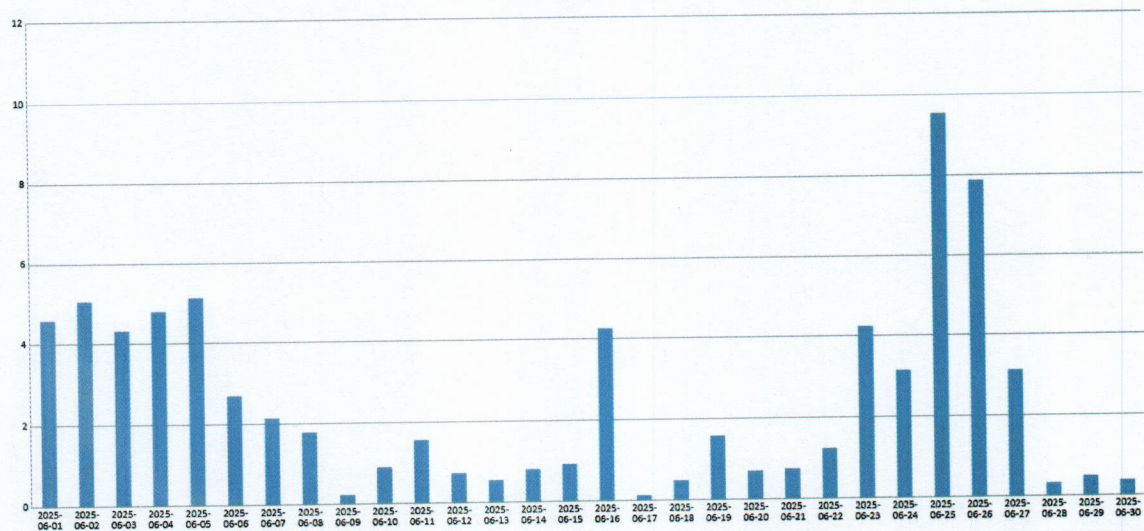


Војловица - NO₂

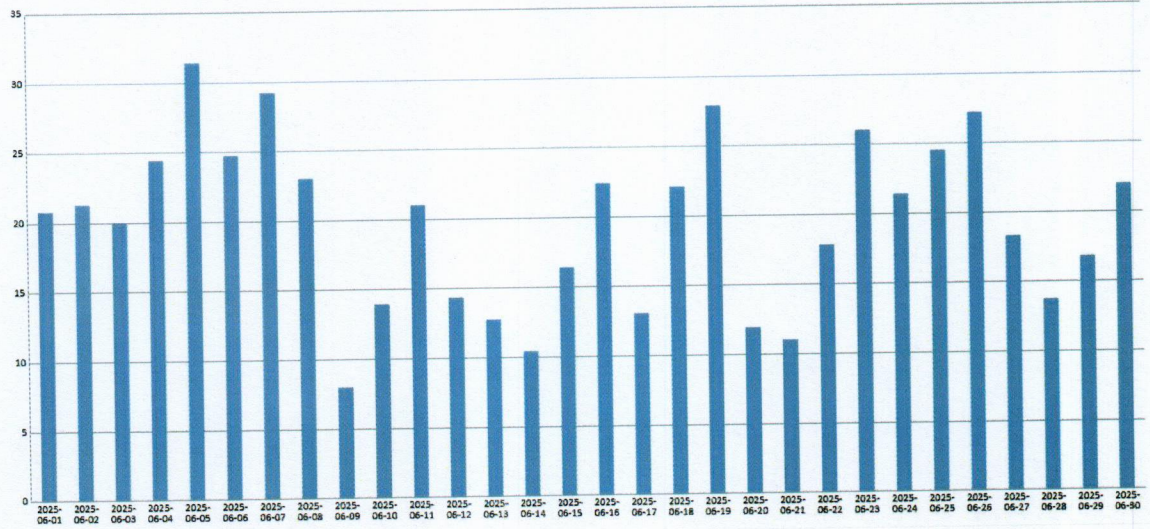


Војловица - NOx

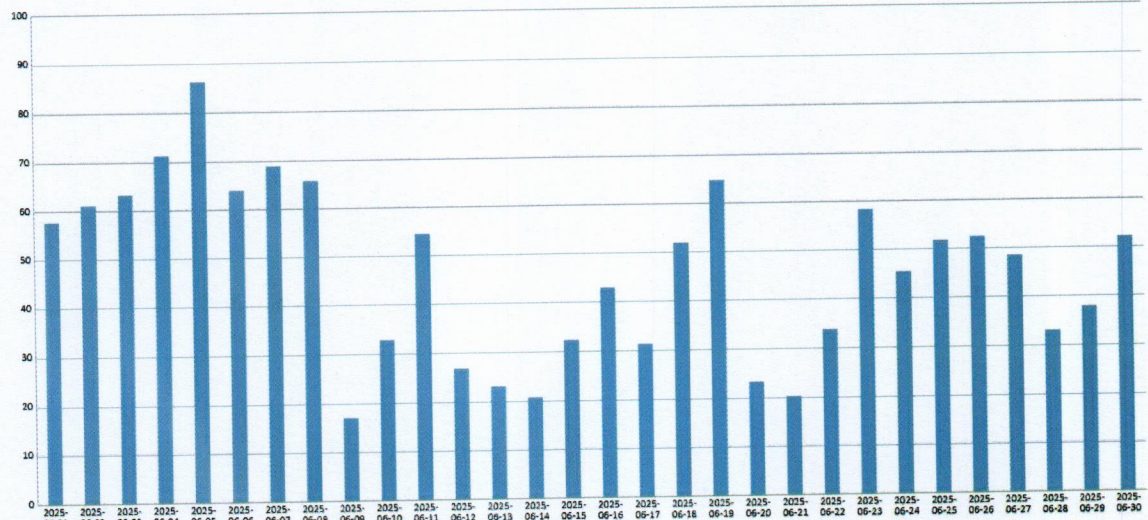


Војловица - NO

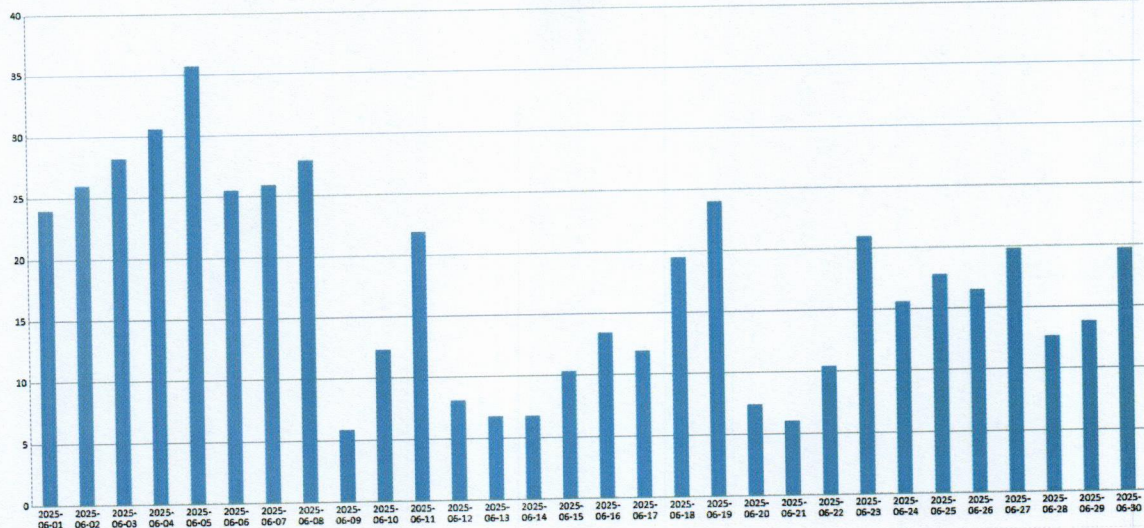


Војловица - NH₃


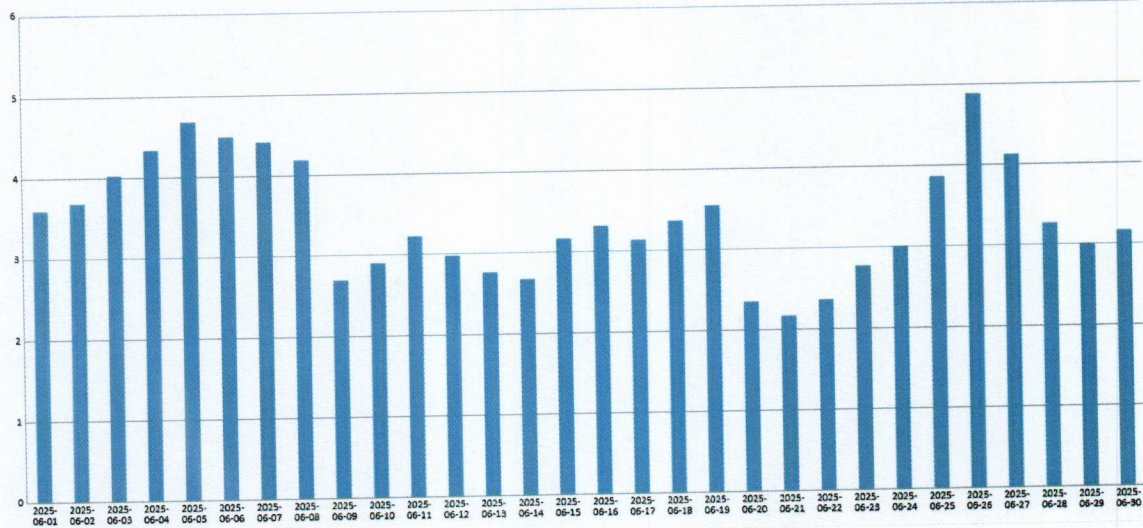


Старчево - SO₂

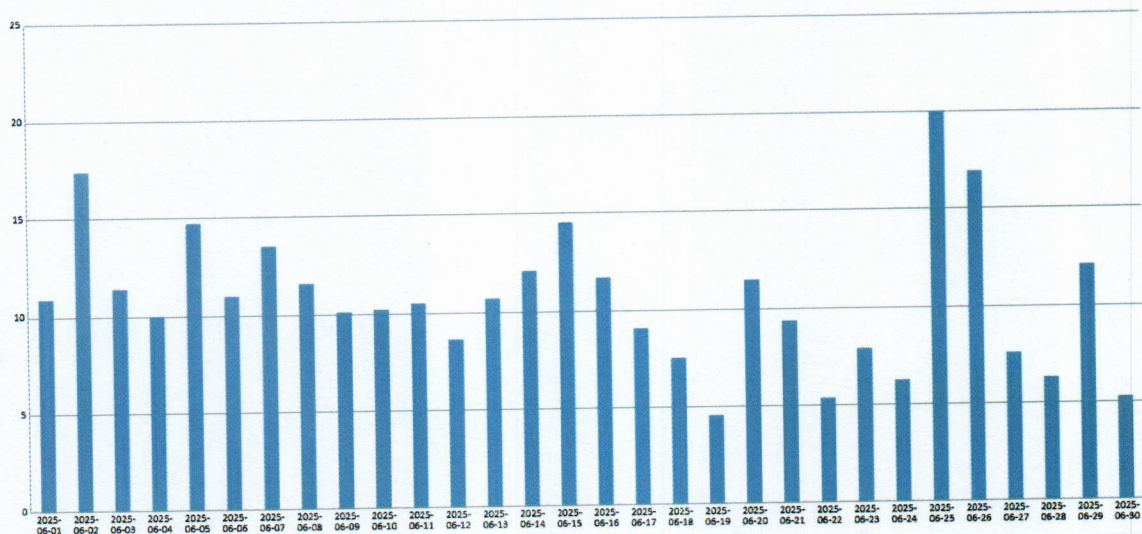

Старчево - CO

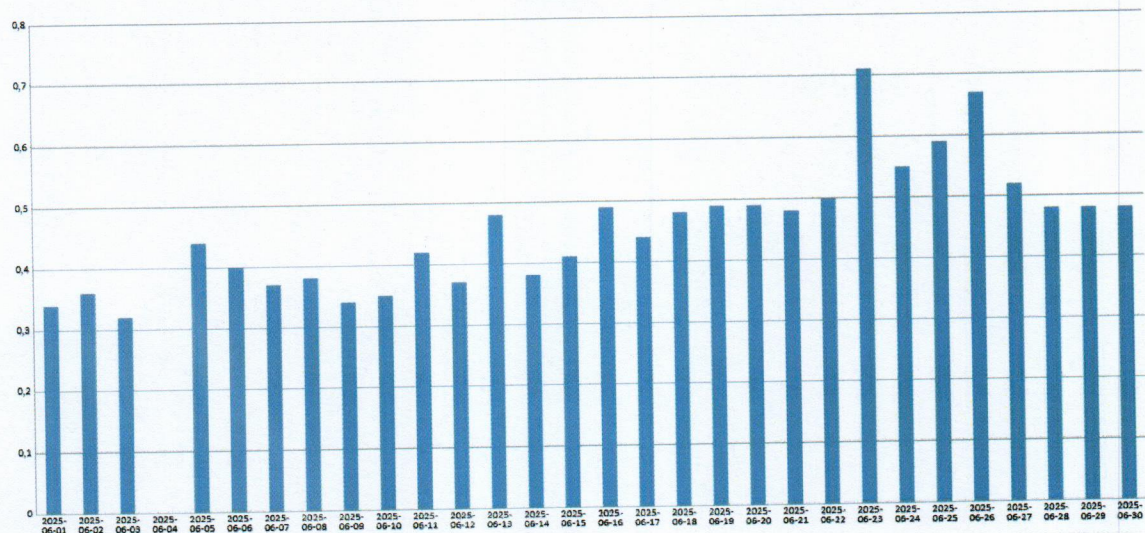

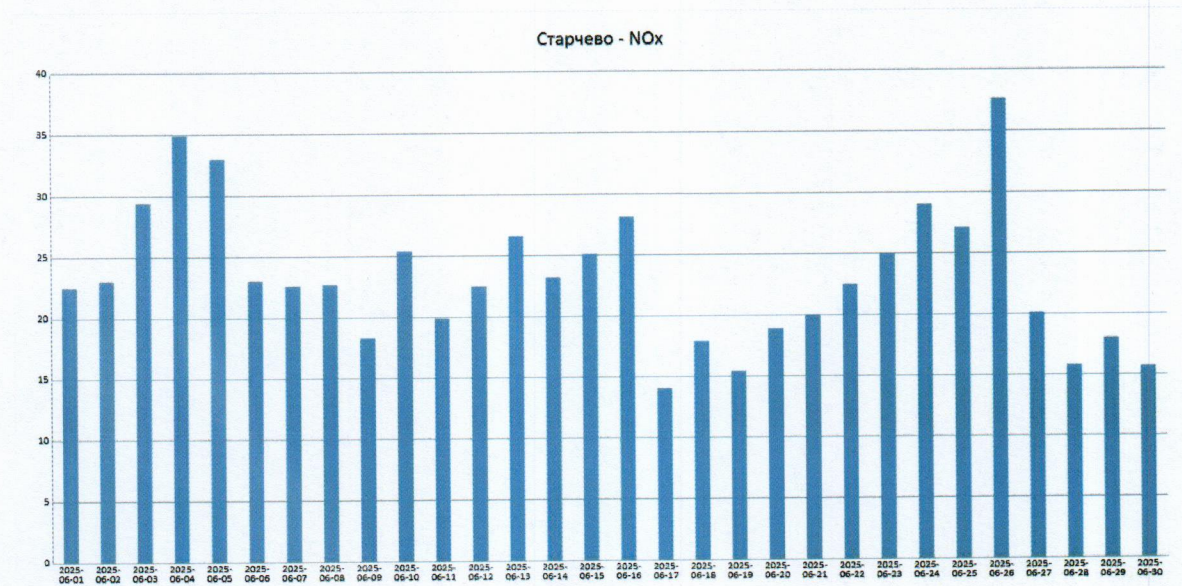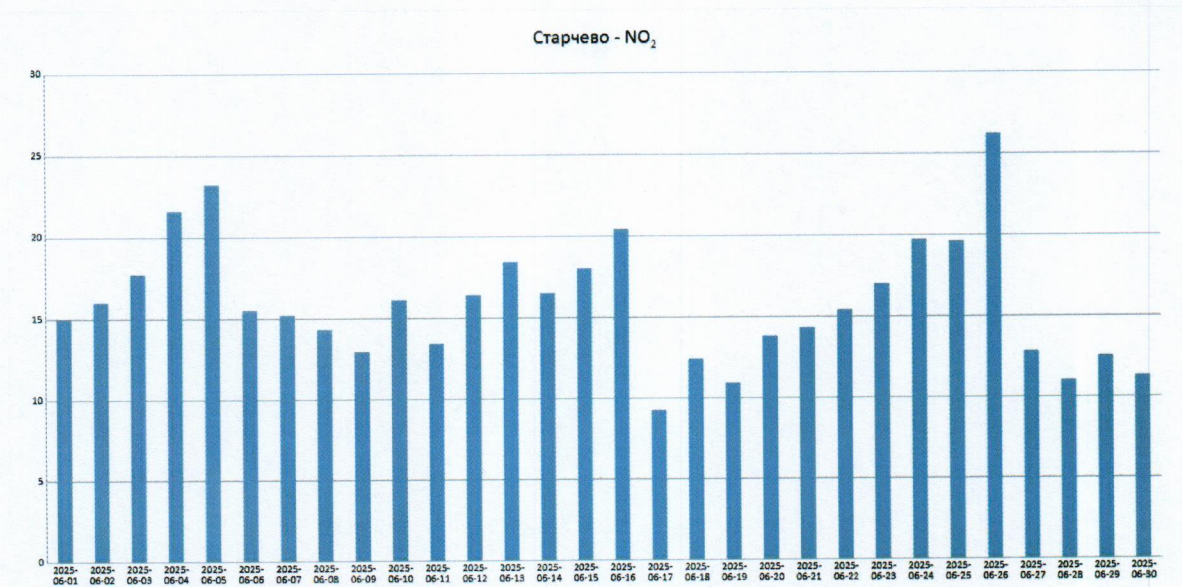

Старчево - NO

